



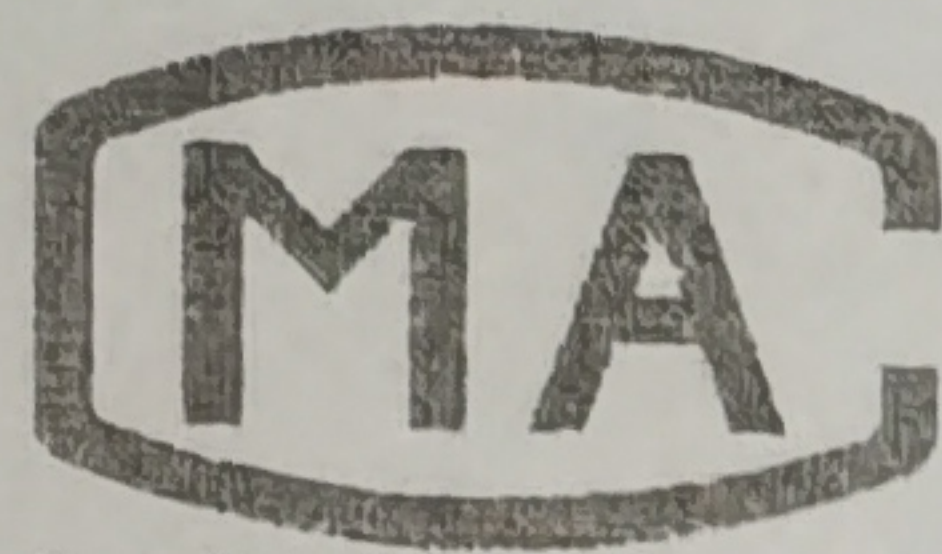

240920341534

报告编号: 申检水(卫)字(2025)第0011号

报告日期: 2025年02月13日

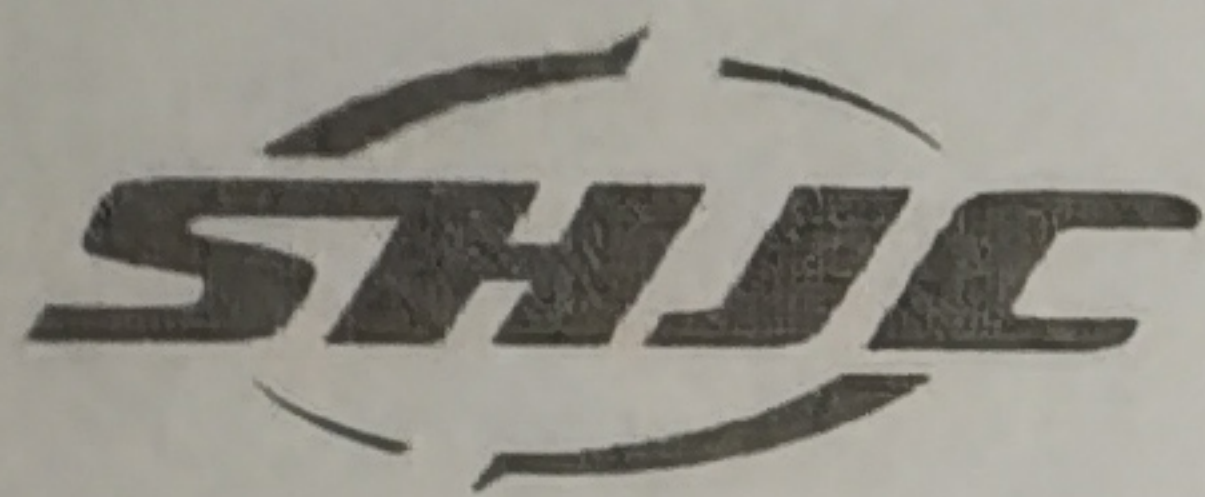

检测报告


送样单位: 上海威斯特物业经营有限公司
送样单位地址: 上海市普陀区交通路95号(新黄浦实验学校)

检测内容: 生活饮用水

编制人:

审核人:

授权签字人:

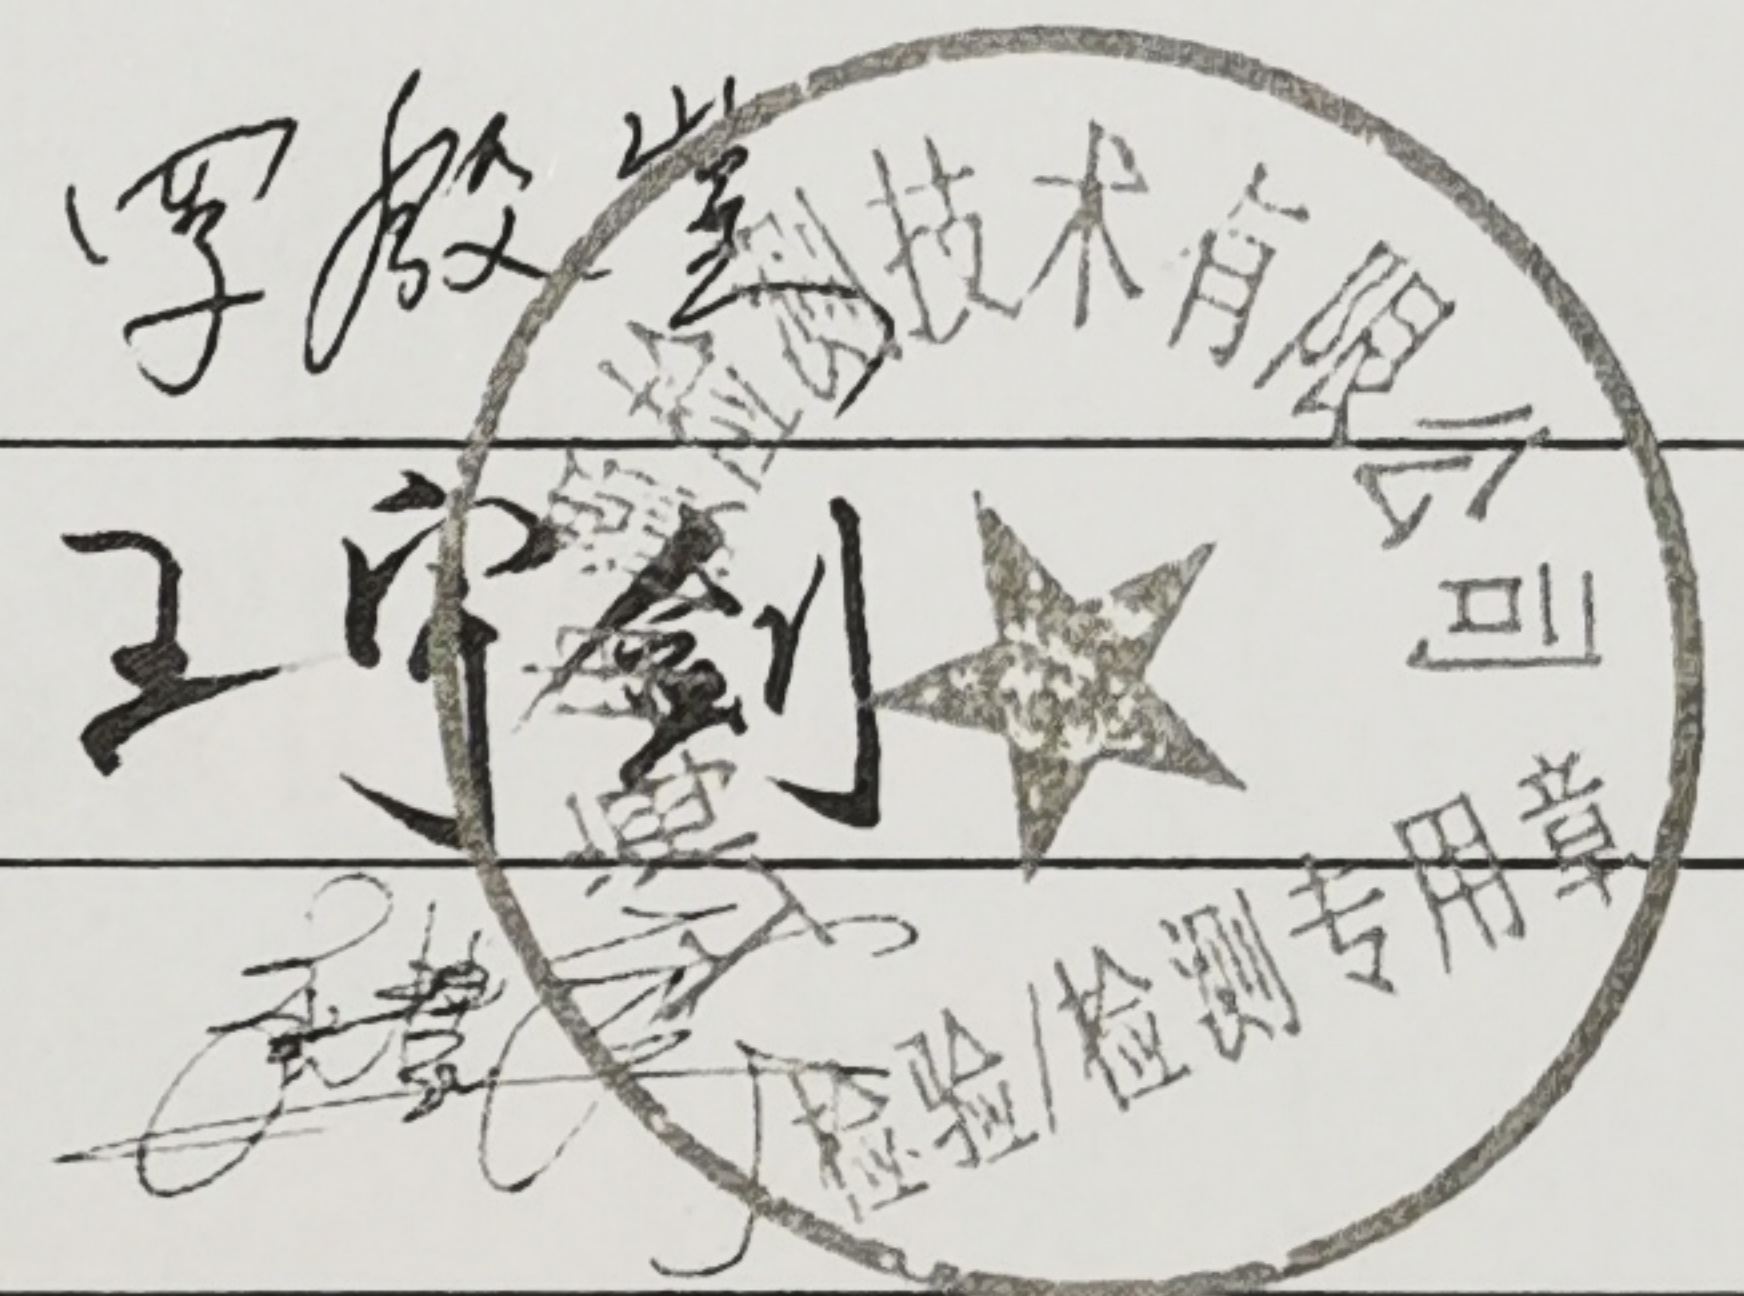

日期: 2025-02-13

上海申瀚检测技术有限公司

SHANGHAI SHEN-HAO TESTING TECHNOLOGY CO., LTD




地址: 上海市绥德路118弄51号4楼

电话: 021-61258676

传真: 021-66053862

第1页/共5页

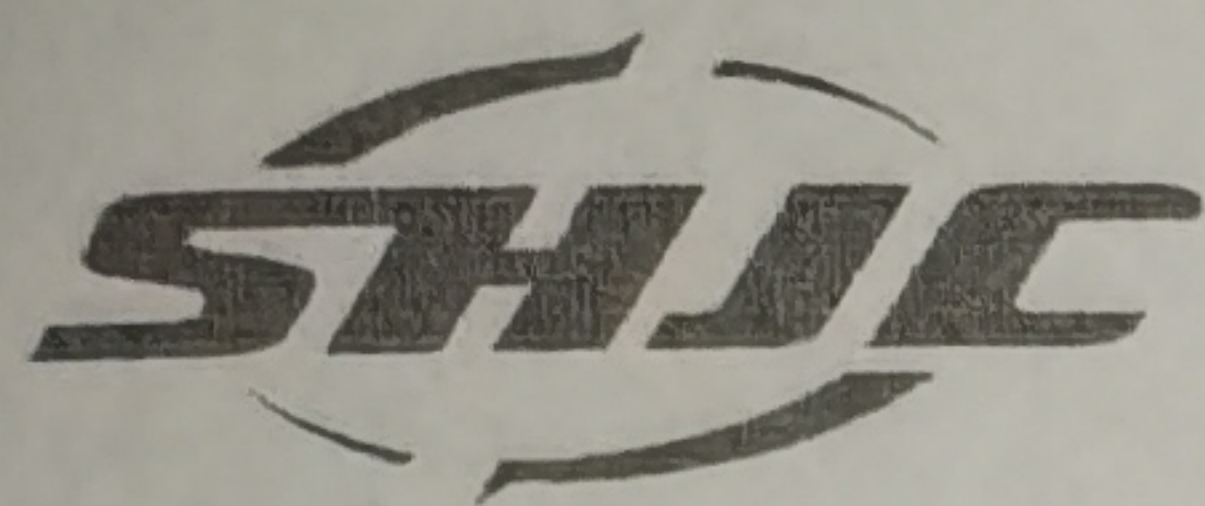

报告编号: 申检水(卫)字(2025)第0011号

报告日期: 2025年02月13日

检测报告

说明

1. 上海申灏检测技术有限公司依据国家有关法律法规、标准、技术规范和协议,独立、公正和诚信地出具本报告,并对检测数据和评价结论负责。不对部分摘录或引用本报告的有关数据所造成的后果负责。
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字,无本公司检测专用章或公章和骑缝章均视为无效。
3. 委托现场检/监测仅对委托单位现场实际状况负责,送样委托检验/检测只对来样负责。
4. 未经本公司书面批准,不得以任何形式复制。报告中有涂改、增删或复印件未加盖印章者视为无效。
5. 如对本报告有异议,请于收到报告之日起10天内与本公司综合办公室联系(时间以报告发放签收日为准),按本公司《质量手册》相关程序处理,逾期不予受理。
6. 本报告一式叁份。委托方贰份,本机构留存壹份存档。
7. 本报告未经上海申灏检测技术有限公司同意,不得以任何形式用于广告及商品宣传

检测机构通讯方式

机构名称: 上海申灏检测技术有限公司

地址: 上海市普陀区绥德路118弄51号4楼

邮编: 200331

业务受理电话: 021-61258676

电话/传真: 021-66053862

电子信箱: shenhaojc@163.com

网址: www.shjc-lab.com

投诉电话: 021-66080908



地址: 上海市绥德路118弄51号4楼

电话: 021-61258676

传真: 021-66053862




报告编号: 申检水(卫)字(2025)第0011号

报告日期: 2025年02月13日

检测报告

样品类别	送样	检测内容	生活饮用水
送样日期	2025-02-10	检测数量	2 件 4 瓶
检测结果	详见后页		
结论	以上检测项目符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）		
检 测 依 据			
检验项目	标准名称	标准编号（年号）	
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标	GB/T 5750.12-2023（4.1）	
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标	GB/T 5750.12-2023（5.1）	
pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标	GB/T 5750.4-2023（8.1）	
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标	GB/T 5750.4-2023（5.1）	
臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标	GB/T 5750.4-2023（6.1）	
色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标	GB/T 5750.4-2023（4.1）	
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标	GB/T 5750.4-2023（7.1）	
总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标	GB/T 5750.11-2023（4.2）	



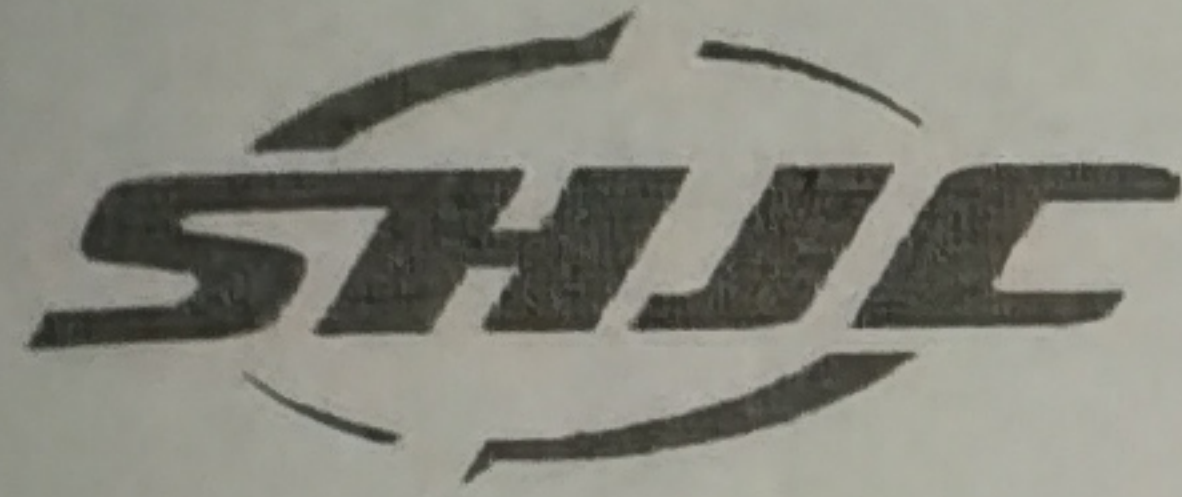


报告编号: 申检水(卫)字(2025)第0011号

报告日期: 2025年02月13日

检测报告

仪器名称	仪器编号	仪器型号
电热恒温培养箱	SHJC-WS-046	DRP-9272
浊度计	SHJC-LH-131	WZS-181A
多参数分析仪	SHJC-LH-009	DZS-708

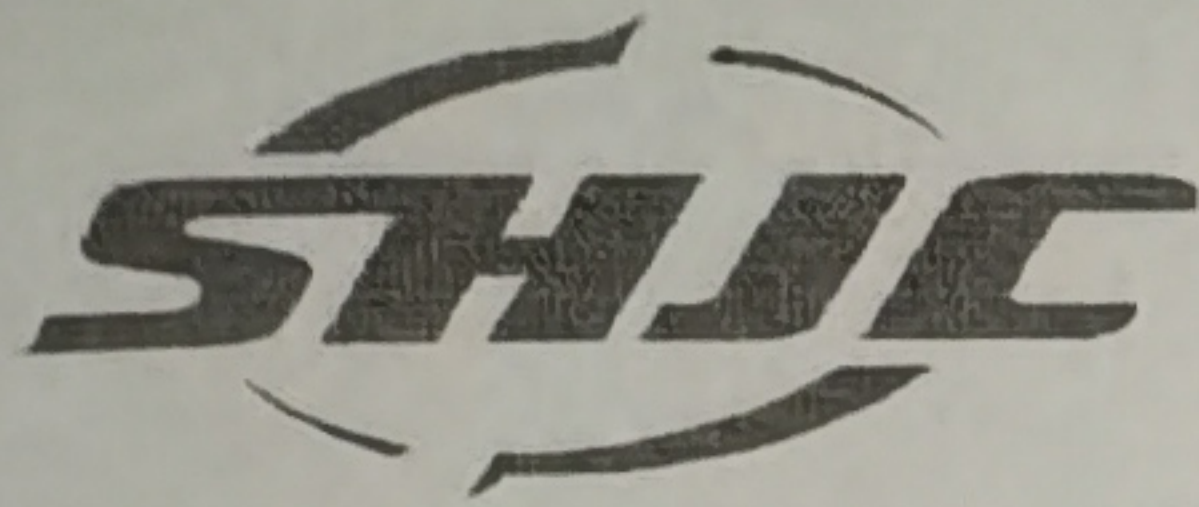

报告编号: 申检水(卫)字(2025)第0011号

报告日期: 2025年02月13日

检测报告

样品标记	检测项目	结果	单位	限值
水箱	菌落总数	4	CFU/mL	≤100
	总大肠菌群	未检出	MPN/100mL	不得检出
	pH 值	7.19	/	6.5-8.5
	浑浊度	0.54	NTU	≤1
	臭和味	0	级	无异臭、异味
	色度	<5	度	≤15
	肉眼可见物	无	/	无
	总氯	0.30	mg/L	≥0.05 且 ≤3
水库	菌落总数	5	CFU/mL	≤100
	总大肠菌群	未检出	MPN/100mL	不得检出
	pH 值	7.21	/	6.5-8.5
	浑浊度	0.96	NTU	≤1
	臭和味	0	级	无异臭、异味
	色度	<5	度	≤15
	肉眼可见物	无	/	无
	总氯	0.30	mg/L	≥0.05 且 ≤3

以下空白